

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**  
**(технологического присоединения) к централизованной системе**  
**водоотведения**

№516

от "03" июля 2025 г.

Сведения об исполнителе: Сысольский филиал Акционерного общества «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал АО «КТК»)  
ОГРН: 1041100412682  
Фактический и почтовый адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д.42  
Телефон: (82131) 91289  
Адрес электронной почты: ssl.ref@komitk.ru

1. Наименование подключаемого объекта: -.
2. Месторасположение подключаемого объекта: 11:03:2001002:1077, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Звенигородская.
3. Информация о точках присоединения: в канализационном колодце КК-192.
4. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 0,21 м³/сут.
5. Срок действия технических условий: 3 года (в случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи ТУ заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия ТУ прекращается).

Исполнитель

Директор Сысольского филиала АО  
«КТК»



И.А. Кретов

"3" июля 2025 г.

Заявитель


Глава муниципального района  
«Сысольский» - руководитель  
администрации района



А.Г. Попов

Схема подключения к канализационным сетям  
с. Визинга, ул. Звенигородская.

Границы земельного  
участка с к.н.  
11:03:2001002:1077  
(ориентировочно)

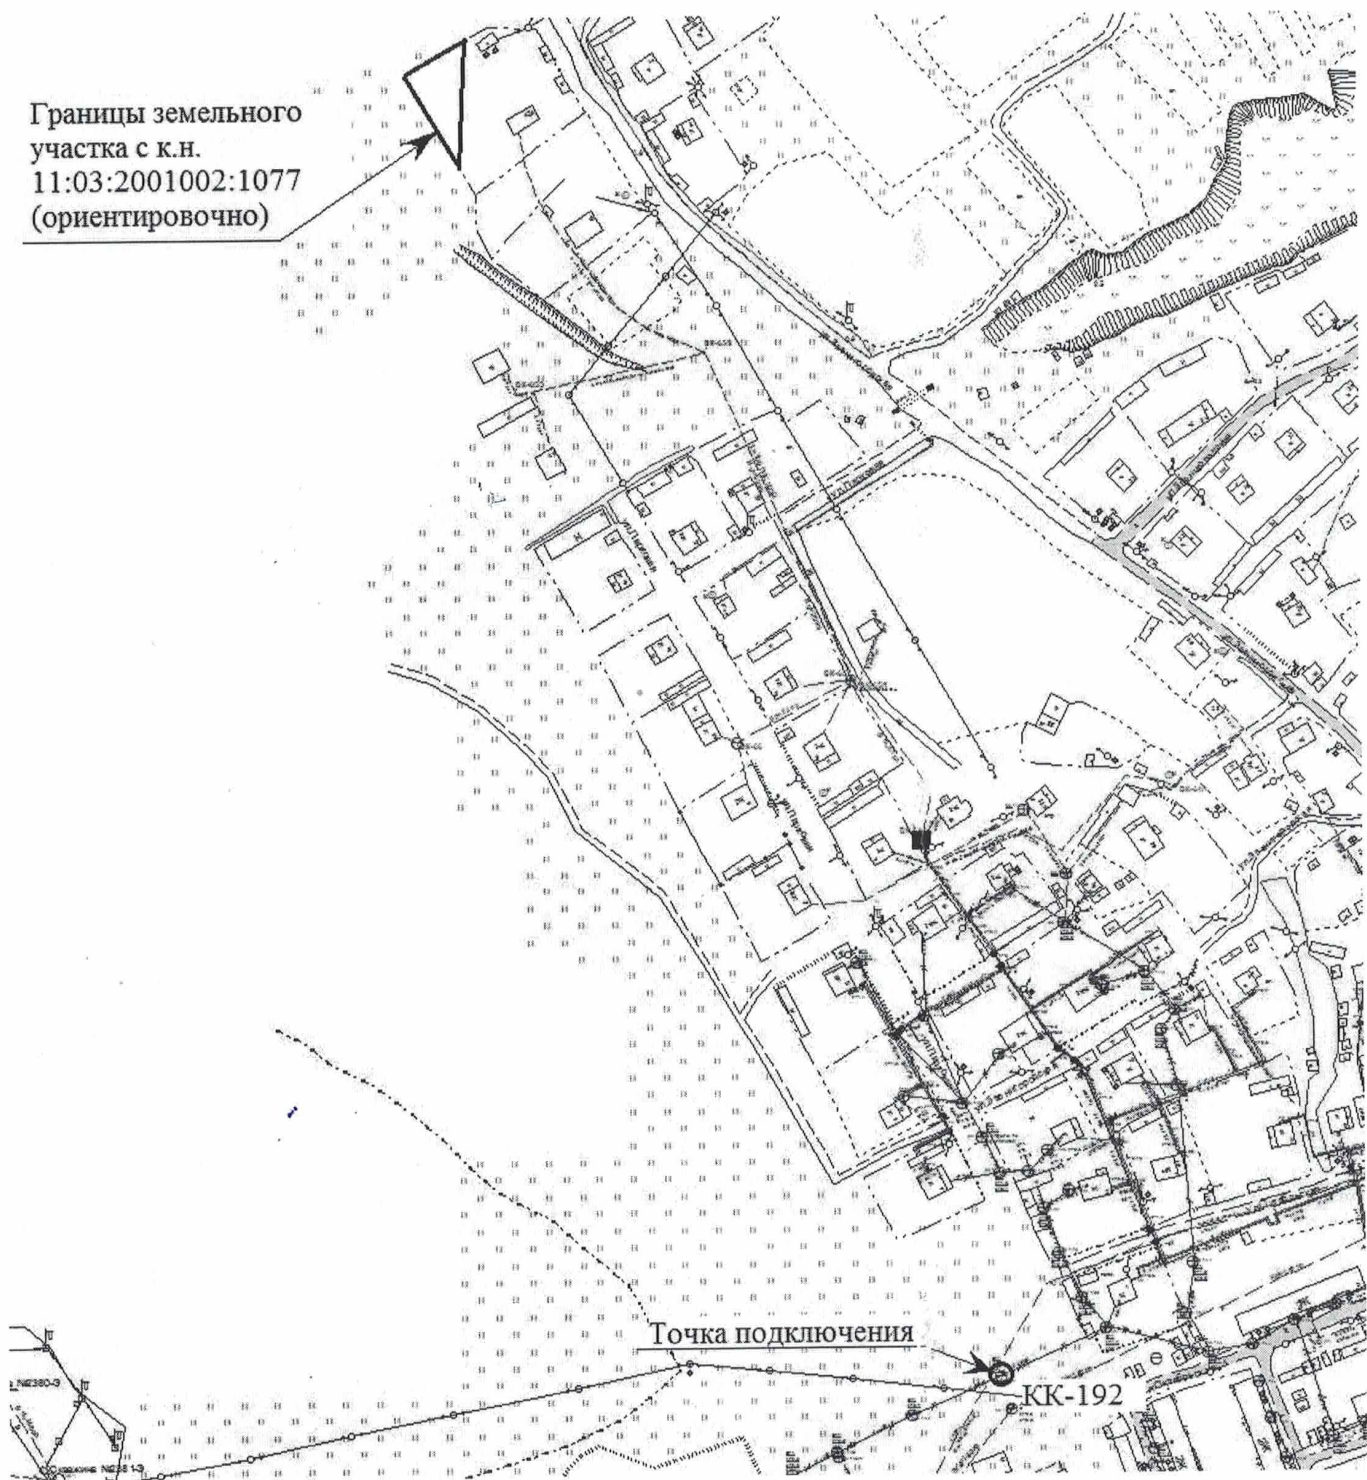

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**  
**(технологического присоединения) к централизованной системе**  
**холодного водоснабжения**

N 515

от "03" июля 2025 г.

Сведения об исполнителе

Сысольский филиал Акционерного общества «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал АО «КТК»)  
ОГРН: 1041100412682  
Фактический и почтовый адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д.42  
Телефон: (82131) 91289  
Адрес электронной почты: ssl.ref@komitk.ru

1. Наименование подключаемого объекта: -
2. Месторасположение подключаемого объекта: 11:03:2001002:1077, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Звенигородская.
3. Информация о точке (точках) присоединения: на участке подземной водопроводной сети с установкой водопроводного колодца. (схема прилагается).
4. Точку подключения согласовать с собственником водопроводной сети – администрацией СП «Визинга».
5. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 0,21 м³/сут.
6. Срок действия технических условий: 3 года (в случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи ТУ заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия ТУ прекращается).

Исполнитель

Директор Сысольского филиала АО «КТК»



И.А. Кретов

"3" июля 2025 г.

Заявитель

Глава муниципального района  
«Сысольский» - руководитель  
администрации района



А.Г. Попов

Схема подключения к водопроводным сетям  
с. Визинга, ул. Звенигородская

Границы земельного  
участка с к.н.  
11:03:2001002:1077  
(ориентировочно)

Участок водопроводной сети для подключения.

Точку подключения согласовать с собственником водопроводной сети  
- администрацией СП "Визинга"

В точке подключения произвести монтаж водопроводного колодца.

